

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2020980307004375



浙江天正智能电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

浙江天正智能电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：浙江天正智能电器有限公司
生产者地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：TeM7DC-160；详见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：浙江天正智能电器有限公司
生产企业地址：浙江省嘉兴市秀洲区中山西路2777号

联系人：李莉
电话：0577-57166162
电子邮箱：lili@tengen.com.cn
指定签字人：

自我声明时间：2022-03-28
自我声明地点：浙江省嘉兴市
生产者签章：

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307004375

产品系列、型号、规格(附件):


TeM7DC-160
Ui:1000V(DC);Uimp:8kV;Ue:DC500V/750V/1000V;
In:100A,125A,160A;过电流脱扣器类型:热磁式;
C型:DC500V/750V/DC1000V:Ics=Icu:25kA;
L型:DC500V/750V/DC1000V:Ics=Icu:36kA;
M型:DC500V/750V/DC1000V:Ics=Icu:50kA;
H型:DC500V/750V:Ics=Icu:85kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA;
S型:DC500V/750V:Ics=Icu:100kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA;
R型:DC500V/750V:Ics=Icu:110kA;DC1000V:Ics=Icu:50kA;
使用类别:A类;
直流接线方式:500V为二极串(3P外形),750V为三极串(3P外形),1000V为四极串(4P外形);直流接线图见附页;
配用的辅助触头:1N01NG,2N02NC;
Ith:3A;Ui:400V;Uimp:4kV;
AC-15:Ue/Ie:AC400V/1.5A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A
附页:

直流接线图:


二极串 接线图



三极串 接线图



四极串 接线图



型号解释:

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:


自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章:

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307004375

产品系列、型号、规格(附件):

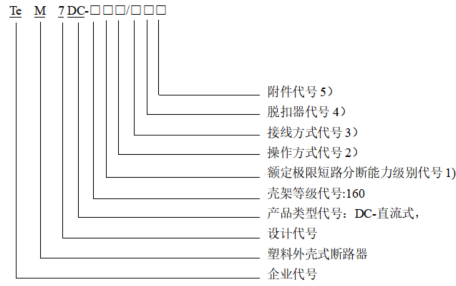

- 注: 1) 分断级别代号: C、L、M、H、S、R;
2) 操作方式代号: 手柄操作无代号, 转动手柄操作 Z 表示;
3) 2 表示二极中, 3 表示三极中, 4 表示四极中;
4) 脱扣方式, 2 代表短路保护, 3 代表过载保护+短路保护;
5) 附件代号:
00: 内部无附件
08: 报警触头
10: 分励脱扣器
30: 欠压脱扣器
20: 单辅助触头
21: 双辅助触头
18: 报警触头+分励脱扣器
38: 报警触头+欠压脱扣器
28: 报警触头+单辅助触头
68: 报警触头+双辅助触头
40: 分励脱扣器+单辅助触头
41: 分励脱扣器+双辅助触头
70: 欠压脱扣器+单辅助触头
71: 欠压脱扣器+双辅助触头
48: 报警触头+分励脱扣器+单辅助触头
47: 报警触头+分励脱扣器+双辅助触头
78: 报警触头+欠压脱扣器+单辅助触头
77: 报警触头+欠压脱扣器+双辅助触头

联系人: 李莉
电话: 0577-57166162
电子邮箱: lili@tengen.com.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-28
自我声明地点: 浙江省嘉兴市
生产者签章: