



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302683353

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

隔离开关（机械应急启动装置）

GLS-400/□□□；Uimp：8kV；Ui：690V；Ith：400A；Ue：AC380/400/415V；Ie：  
400A；Icw：8kA/1s；Icm(峰值)：14.4kA；使用类别：AC-23B；极数：3P、4P；  
配用的辅助触头：1NO1NC、2NO2NC；Ith：5A；Ui：250V；使用类别：AC-15；  
Ue：AC220V；Ie：5A

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月28日 有效期至：2029年08月27日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302683353

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号解释：

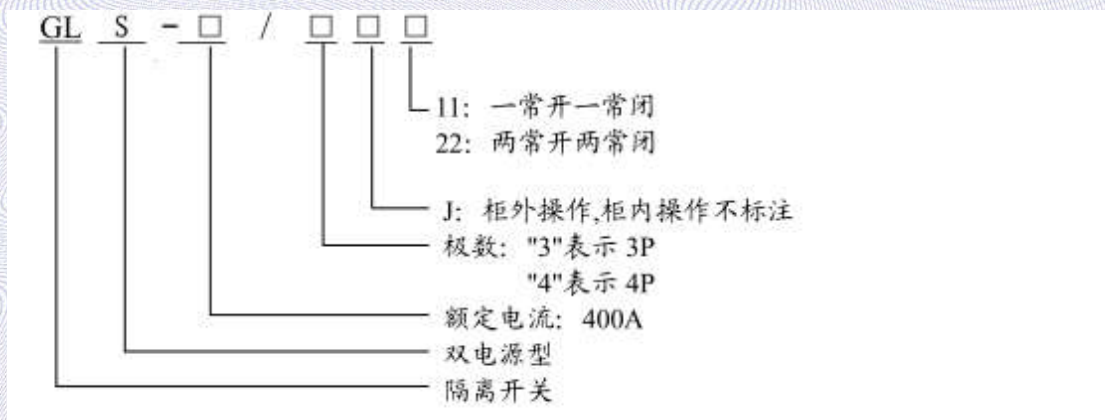

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司