



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687485

## 认证委托人名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产者名称及地址

浙江天正电气股份有限公司  
浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区

## 生产企业名称及地址

浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司  
浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号

## 产品名称和系列、型号、规格

负荷隔离开关

GL□-630/□□□□; Uimp:12kV; Ui:800V; Ith:630A; Ue: AC415V/690V, Ie:630A/425A;  
Icw:20kA/1s, Icm:40kA; 使用类别:AC-21B; 3P, 4P;配用的辅助触头:1NO1NC、  
2NO2NC, Ith:3A, AC-15:220V/0.8A;型号解释详见附页

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 04 日 有效期至：2029 年 09 月 03 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司






# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302687485

证书附页：第 1 页 共 1 页

## 型号的解释：

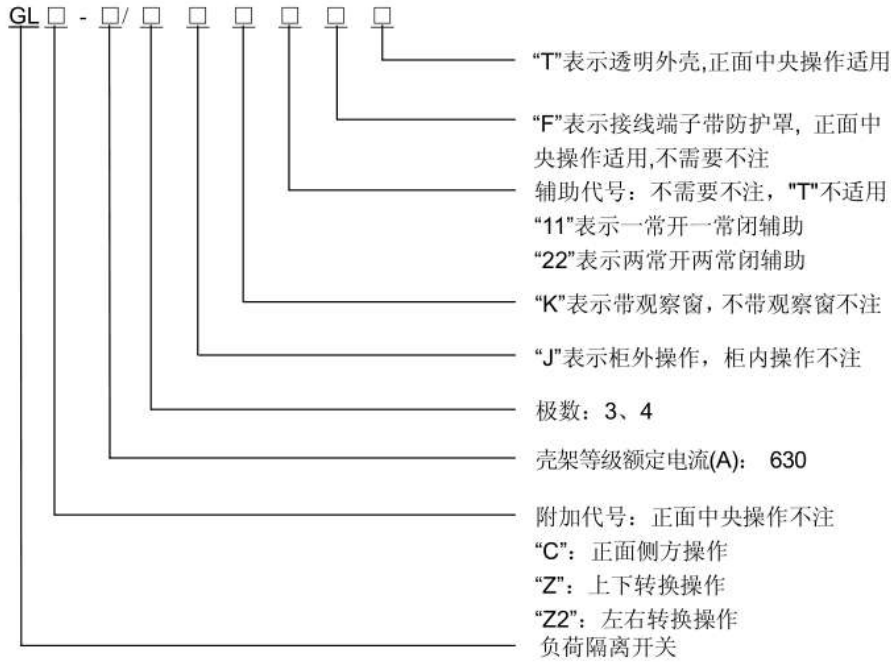

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司